

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY


Section A-A

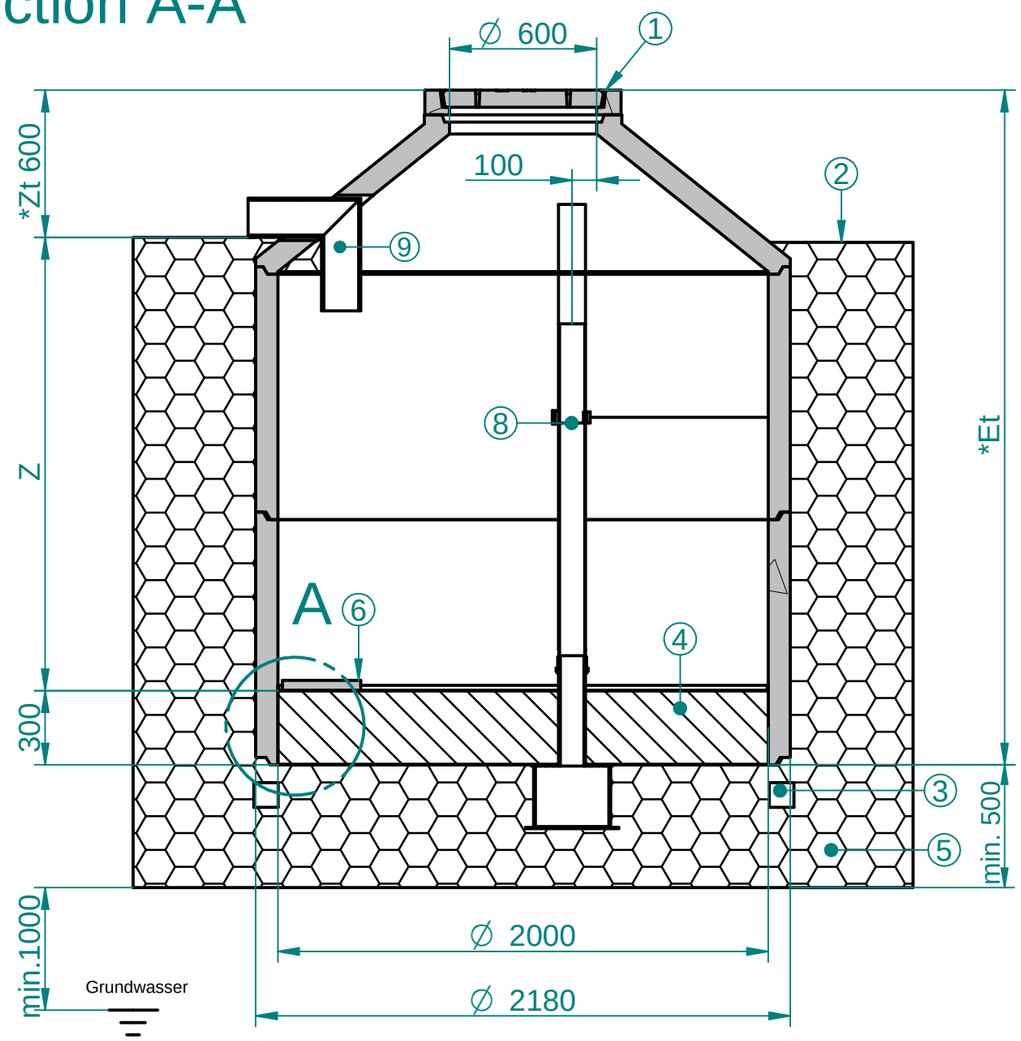

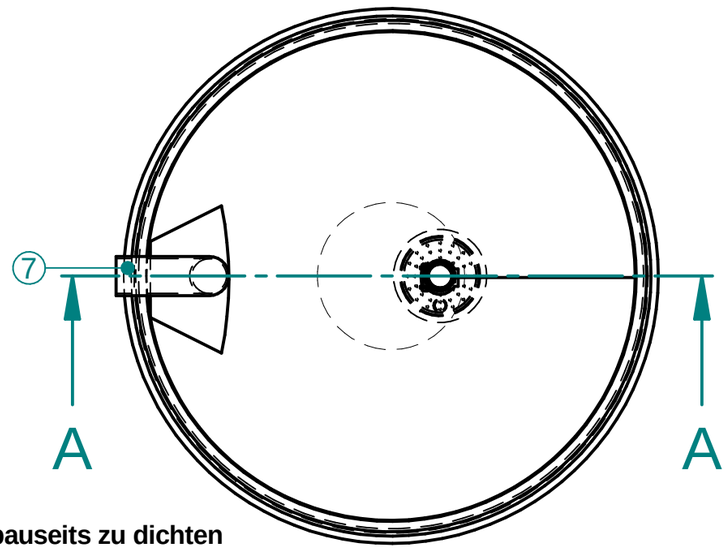

Alle Fugen sind bauseits zu dichten
***bei Abdeckungen Klasse D400 +100mm**

Detail A



① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe

⑤ Schotter gewaschen 16/32

⑥ Prallplatte

⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑧ Probenahmesystem optional

⑨ Zulauftauchrohr optional

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIR20-73RC	930	1830*	3,3	1,45
SIR20-99RC	1180	2080*	3,6	1,2
SIR20-124RC	1430	2330*	4,0	1,45
SIR20-149RC	1680	2580*	4,4	1,45
SIR20-174RC	1930	2830*	4,7	1,45
SIR20-200RC	2180	3080*	5,1	1,45
SIR20-225RC	2430	3330*	5,4	1,45
SIR20-250RC	2680	3580*	5,8	1,45
SIR20-275RC	2930	3830*	6,2	1,45
SIR20-301RC	3180	4080*	6,5	1,45

rev.	comment	date	name

according to ISO 8015 | edges ISO 13715

	date	username
modeled	18.04.2024	M.P.
drawn	18.04.2024	M.P.
checked	18.04.2024	A.B.

scale | standard
mass
material: Beton

name: RC-Sickerschacht ∅2000mm
SIR20-RC-P

draw# SIR20-RC-P-5085-AT-A | Index

BVH:

puratorTM

Urheberschutz nach ISO 16016
Copy right acc. to
Droit d´auteur selon
Wallner & Neubert GmbH

Last modified by User1 at 2024-04-18 13:38:09
ModelName: DB_SIR20_F_P.asm
DocName: DB_SIR20_F_P.dft