


# Section A-A

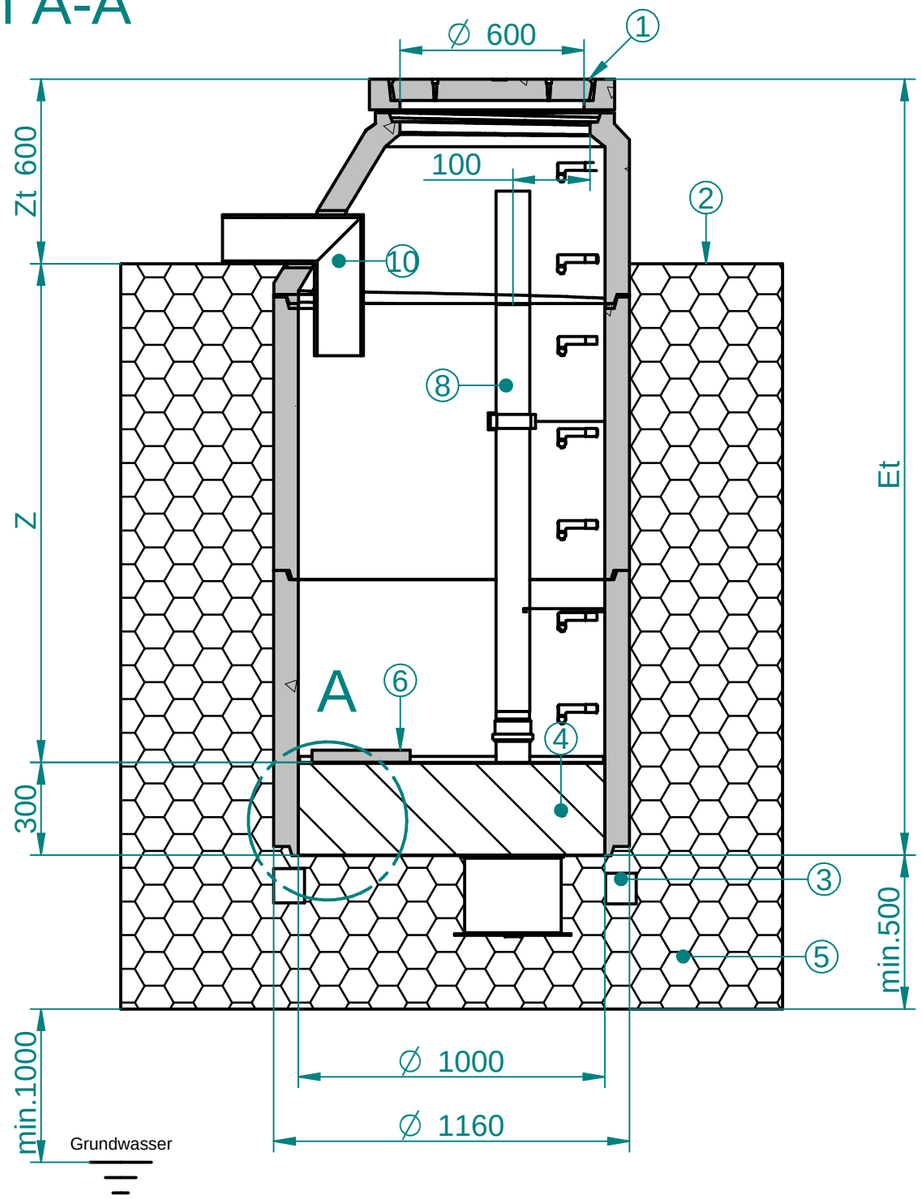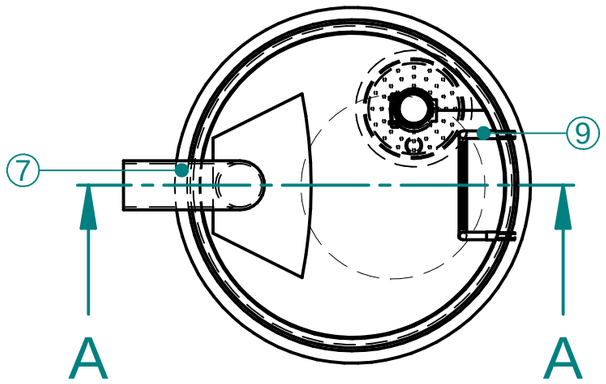


**Alle Fugen sind bauseits zu dichten**

## Detail A

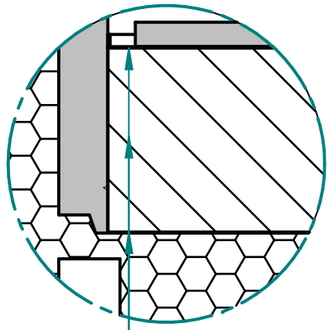


① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7+60F
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe

⑤ Schotter gewaschen 16/32

⑥ Prallplatte

⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑧ Probenahmesystem optional

⑨ Steigbügel

⑩ Zulauftauchrohr optional

| Type | Einstauhöhe Z mm | Einbautiefe Et mm | Ges. Gewicht t | Größtes Stk. Gew. t |
|---|---|---|---|---|
| **SIRST10-94RC** | 1030 | 1930 | 1,4 | 0,4 |
| **SIRST10-155RC** | 1630 | 2530 | 1,8 | 0,6 |

| rev. | comment | date | name |
|---|---|---|---|

according to ISO 8015

edges ISO 13715

| | date | username |
|---|---|---|
| modeled | 18.04.2024 | M.P. |
| drawn | 18.04.2024 | M.P. |
| checked | 18.04.2024 | A.B. |

scale
mass
material: Beton
standard

name: RC-Sickerschacht ∅1000mm mit Steigbügel

SIRST10-RC-P

puratorTM

draw#: SIRST10-RC-P-5085-AT-A
Index
BVH: -

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY

Wallner & Neubert GmbH

ISO 16016

Urheberschutz nach ISO 16016
Copy right acc. to ISO 16016
Droit d'auteur selon ISO 16016

Last modified by User1 at 2024-04-18 13:51:41
ModelName: DB_SIRT10_F_P.asm
DocName: DB_SIRT10_F_P.dft

A3