

CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY


Wallner & Neubert GmbH

ISO 16016


Urheberschutz nach
Copy right acc. to
Droit d'auteur selon

Last modified by User1 at 2024-04-18 13:52:25
ModelName: DB_SIRST15 F_P.asm
DocName: DB_SIRST15 F_P.dft


Section A-A

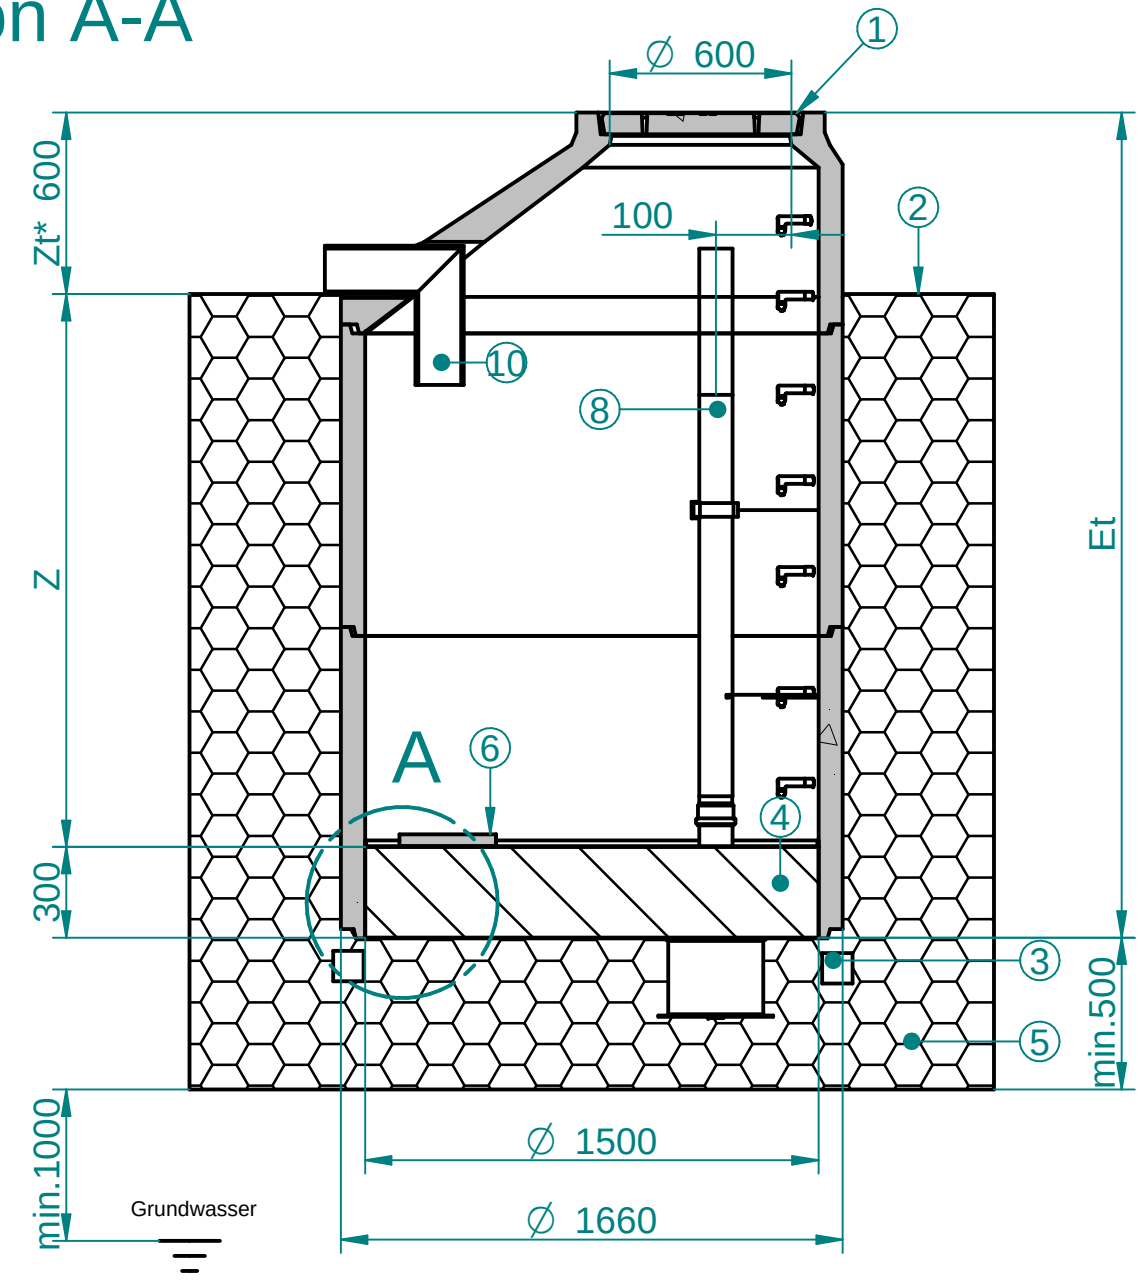

Detail A

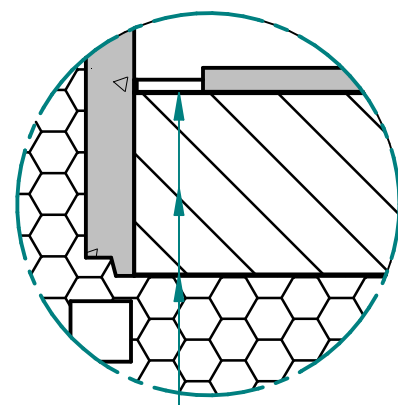

- ① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht
- ② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)
- ③ Ringfundament bauseits nach statischen
Erfordernissen
- ④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe
- ⑤ Schotter gewaschen 16/32
- ⑥ Prallplatte
- ⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits
- ⑧ Probenahmesystem optional
- ⑨ Steigbügel
- ⑩ Zulaufschlauch optional

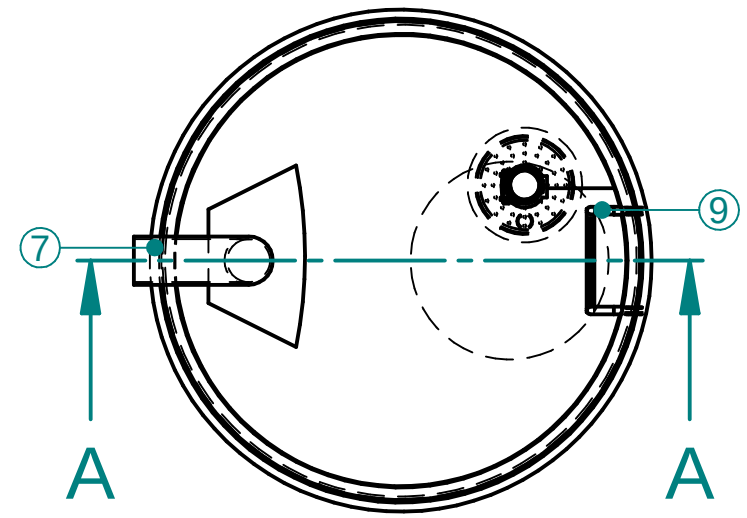

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIRST15-77RC	830	1730*	2,1	1,0
SIRST15-102RC	1380	1980*	2,4	0,8
SIRST15-128RC	1330	2230*	2,6	1,0
SIRST15-178RC	1830	2730*	3,2	1,0
SIRST15-229RC	2230	3230*	3,7	1,0

		edges ISO 13715	scale mass	standard
		according to ISO 8015	material Beton	
		date	username	name
		modeled 18.04.2024	M.P.	RC-Sickerschacht Ø1500mm mit Steigbügel
		drawn 18.04.2024	M.P.	SIRST15-RC-P
		checked 18.04.2024	A.B.	
		purator™		draw#
				SIRST15-RC-P-5085-AT-A
				Index
rev.	comment	date	name	BVH:

* bei Abdeckung Klasse D400 + 100 mm
Alle Fugen sind bauseits zu dichten