CAD Original by SOLID EDGE
ANY modification in CAD ONLY

Section A-A

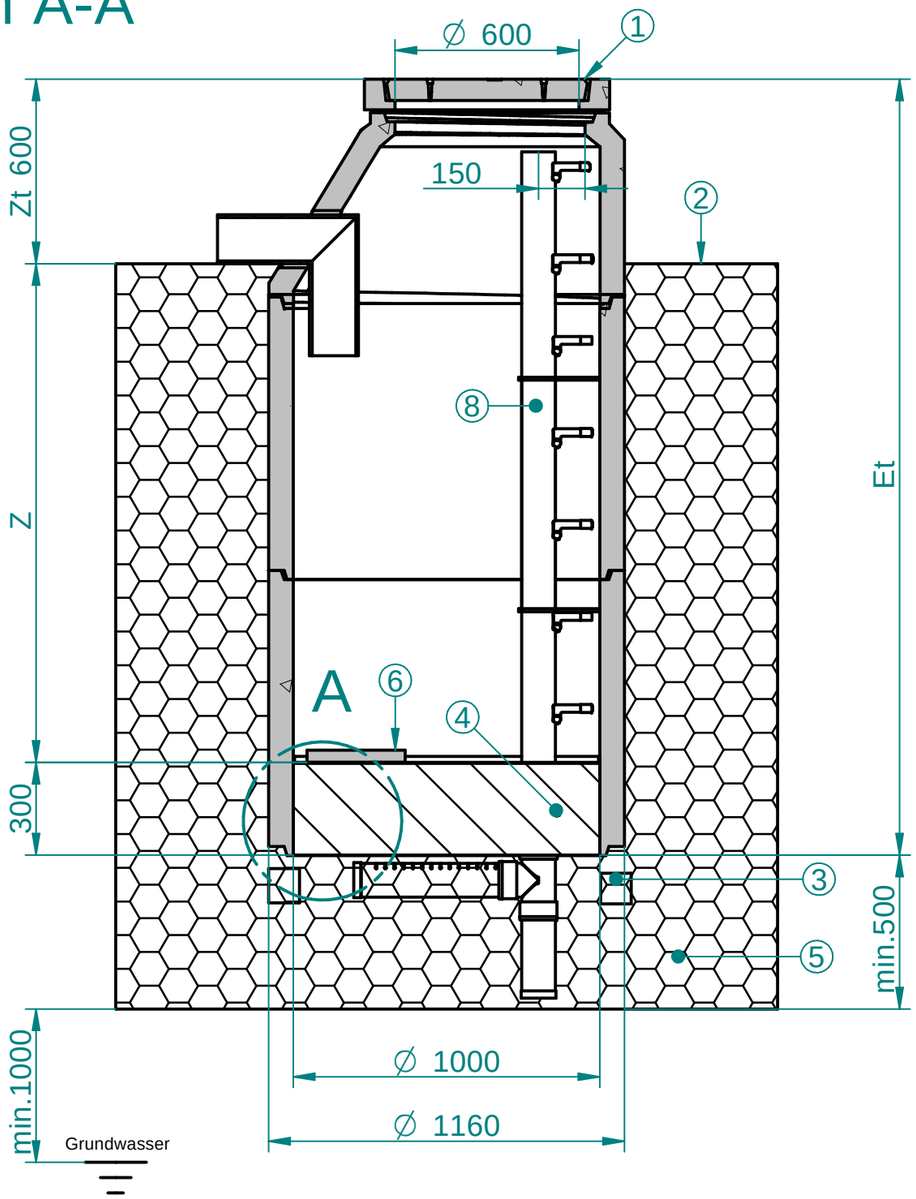

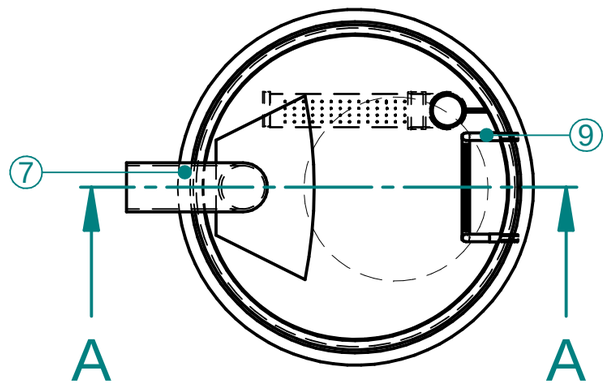

Alle Fugen sind bauseits zu dichten

Detail A

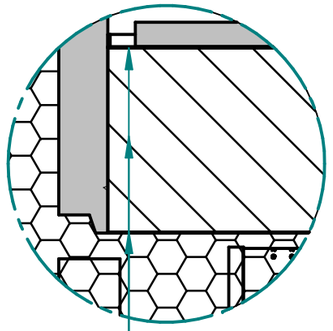

① Wartungsöffnung Ø 600mm
Deckel Nr.: 15 kN-1B7+60F
400 kN-P11400DLTO tagwasserdicht

② Geotextil-Trenngewebe - bauseits
(empfohlen lt. ÖNORM B2506)

③ Ringfundament bauseits nach statischen Erfordernissen

④ Techn. Filter besteht aus:
-Geotextilvlies
-Filtersubstrat ÖNORM B2506 geprüft
-Trenngewebe

⑤ Schotter gewaschen 16/32

⑥ Prallplatte

⑦ Bohrung für Zulauf - bauseits

⑧ Probenahmerohr optional

⑨ Steigbügel

Type	Einstauhöhe Z mm	Einbautiefe Et mm	Ges. Gewicht t	Größtes Stk. Gew. t
SIRST10-94RC	1330	1930	1,5	0,4
SIRST10-155RC	1930	2530	1,7	0,6

rev.	comment	date	name

	date	username
modeled	30.11.2020	M.P.
drawn	30.11.2020	M.P.
checked	30.11.2020	A.B.

according to ISO 8015
edges ISO 13715
scale
mass
standard
material: Beton

name: RC-Sickerschacht ∅1000mm mit Steigbügel
SIRST10-RC-P

purator™

draw# SIRST10-RC-P-5085-AT-A
Index
BVH: -

A3

Urheberschutz nach ISO 16016
Copy right acc. to
Droit d´auteur selon
Wallner & Neubert GmbH
Last modified by User1 at 2020-12-01 11:57:42
ModelName: DB_SIRT10_F_P.asm
DocName: DB_SIRT10_F_P.dft